




- signaalkabel: 4 x 0,8 mm2
- voedingkabel 3 x 2,5 mm2
- L/N/PE 230v
- Voeding display vanuit buitenmachine halen of dezelfde groep 230v
- 10 & 11 Wifi Module
- A+ & B- Display com.
- B1 & B2 potentiaal vrij contact thermostaat
- 3 & 4 signaal hybride, (let op 230V contact -> Relais toepassen)
- 12 & 13 Externe pomp 9 alleen met parallel aansluiting

Aandachtspunten

Zorg dat het toestel veilig- en goed benaderbaar is voor service en onderhoud.

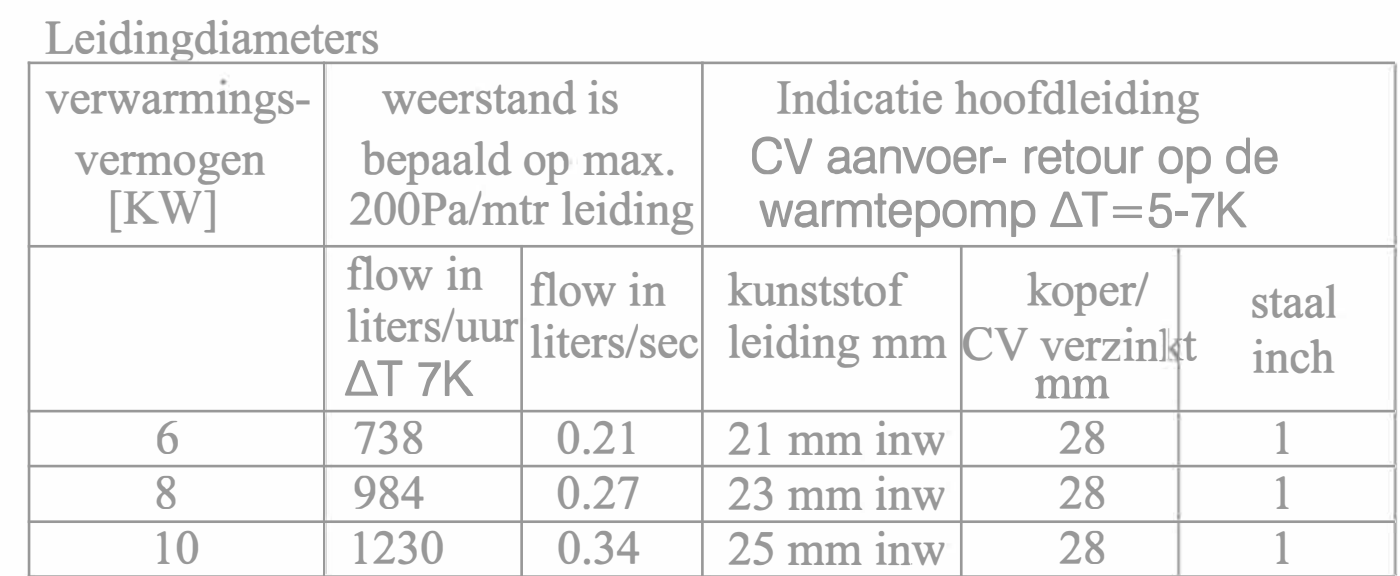

Project HS06	Omschrijving HS06 openverdelers	Tekeningnummer HS06-01	office/office address Waterweg 8 7572 PD Oldenzaal Netherlands Species Amsterdam Zuid Barbara Strozziilaan 101 1083 HN Amsterdam Netherlands Tel. +31 (0)85 - 7827 827 www.tecwarmtepompen.nl info@tecwarmtepompen.nl
-	-	-	
	Gecontroleerd		